

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Челябинской области  
454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, 68.  
Телефон: (351) 263-41-41, факс: (351) 265-87-81, E-mail: gpn@blaze.uu.ru.  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по городам Кыштым и Карабаш, Аргаяшскому району  
456880, с. Аргаяш, ул. Комсомольская, 4 б. Телефон (35131) 2-19-23, 2-25-48, факс (35131) 2-25-48  
456873, г. Кыштым, ул. Чернышевского, 6. Телефон: (35151) 4-01-00, 4-02-00, факс: 4-01-00.  
456140, г. Карабаш, ул. Кузнецова, 10. Телефон: (35153) 2-41-40, факс: 2-41-40.  
E-mail: ogpn9@bk.ru

г.Кыштым  
(место составления акта)

“ 26 ” февраля 20 21 г.  
(дата составления акта)

15 час. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
№ 28

По адресу/адресам: Челябинская область, г. Кыштым, ул. Ленина, 11.

На основании: распоряжения от 05.02.2021г. № 28 заместителя начальника ОНДиПР - заместителя главного государственного инспектора городов Кыштым и Карабаш, Аргаяшского района по пожарному надзору Нургалева Ильдара Марсовича.

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества».

Дата и время проведения проверки:

11 февраля 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 час.  
26 февраля 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

Общая продолжительность проверки: 4 часа.

Акт составлен: в отделе надзорной деятельности и профилактической работы по городам Кыштым и Карабаш, Аргаяшскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен**, (заполняется при проведении выездной проверки): Директор МУ ДО ДДТ Зубова Т.Б., о чем имеется соответствующая запись в распоряжении на проверку.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
-

Лицо(а), проводившие проверку: Ерошкин Алексей Леонидович, государственный инспектор городов Кыштым и Карабаш, Аргаяшского района по пожарному надзору.

При проведении проверки присутствовали: Директор МУ ДО ДДТ Зубова Татьяна Борисовна.

11.02.21

14.00

В ходе проведения проверки государственным инспектором городов Кыштым и Карабаш, Аргашского района по пожарному надзору Ерошкиным Алексеем Леонидовичем для измерений ширины и высоты эвакуационных выходов, путей эвакуации использовалась рулетка фирмы «Каучук» Энкор РФ 3-5-19, длиной 5 метров.

В ходе проведения проверки установлено, что:

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» (далее по тексту - МУ ДО ДДТ) - расположено в двухэтажном здании 1936 года постройки, стены и перегородки кирпичные, каменные, перекрытия деревянные, кровля шиферная по деревянной обрешетке. По функциональной пожарной опасности относится к классу Ф 4.1. Степень огнестойкости - III. Электричество 220-380 В. Отопление центральное, водяное. Назначение здания: нежилое здание образовательного общественного назначения, предназначенное для ведения учебно-воспитательного процесса. На территорию учреждения имеется один заезд. Основной режим работы с 09 до 20 часов. В здании обучаются одновременно дети в количестве 70 человек и 12 человек преподавателей. Здание без ночного пребывания людей. В ночное время, в учреждении находится только сторож. Представлен ГДЗК - дата производства 12.2019 года.

В здании на втором этаже имеется актовЫй зал, из которого предусмотрено два эвакуационных выхода. Эвакуационные выходы рассредоточены. Оба эвакуационных выхода расположены в южной стене актового зала в разных частях стены и ведут в общий коридор учреждения на втором этаже, из которого предусмотрено две лестничные клетки на первый этаж. Двери лестничных клеток оборудованы доводчиками. Двери на путях эвакуации открываются по ходу движения эвакуации. На путях эвакуации, перепадов высот нет, решетки и турникеты отсутствуют. Высота эвакуационных выходов из помещения актового зала и далее до улицы более 1,9 метра. Ширина эвакуационных выходов 0,8 метров и более. На путях эвакуации вывешены знаки пожарной безопасности. В здании вывешены таблички с указанием телефона вызова пожарной охраны.

В здании МУ ДО ДДТ на каждом этаже и в актовом зале размещены планы эвакуации, выполненные по ГОСТ Р 2.12.143-2009, на основе фотолюминесцентных материалов.

Здание МУ ДО ДДТ оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Представлен договор на обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре с организацией имеющей лицензию. Представлены акты проверок данных систем, а так же журнал планово-предупредительных работ с пометкой, что системы находятся в исправном состоянии. Последняя проверка проводилась 20.01.2021 года. Предоставлен проект на систему автоматической установки пожарной сигнализации.

Здание МУ ДО ДДТ оборудовано автоматическим дублированием сигнала системы пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны. Представлен договор на обслуживание данной системы с организацией имеющей лицензию на данный вид деятельности КГО ЧООООО «ВДПО». Представлены акты проверок данных систем, а так же журнал планово-предупредительных работ с пометкой, что системы находятся в исправном состоянии. Последняя проверка проводилась 04.02.2021 года.

Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения, в требуемом количестве. На огнетушители представлены паспорта, представлен журнал обслуживания огнетушителей. На корпусах огнетушителей нанесены их порядковые номера, огнетушители опломбированы.

Представлен акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций кровли.

Представлен журнал инструктажей по пожарной безопасности, согласно которого все сотрудники учреждения обучены мерам пожарной безопасности 08.02.2021 года. Обучение проводилось ответственной за пожарную безопасность Силантьевой Н.В. Представлен сертификат о прохождении пожарно-технического минимума №318 от 15.08.2018 года. Предоставлен акт от 18.12.2020 года о проведении тренировочной эвакуации персонала и детей из здания. В учреждение предусмотрено аварийное освещение. На всех электрических светильниках установлены плафоны предусмотренные конструкцией. В учреждении имеются электрические фонари в рабочем состоянии.

Здание обеспечено наружным противопожарным водоснабжением от двух пожарных гидрантов, установленных на городском хозяйственно-питьевом водопроводе, расположенных на

расстоянии 150 метров на ул. Ленина. На здание размещена табличка, указывающая расстояние и место нахождения ближайшего подземного пожарного гидранта.

Здание находится в нормативном радиусе выезда пожарного подразделения ПЧ 117 ОГУ ППС Челябинской области на расстоянии 0,5 км.

В здании смонтирован внутренний водопровод, на котором установлено 4 пожарных крана. Пожарные краны укомплектованы пожарными стволами и рукавами. Руководитель два раза в год проводит техническое обслуживание и проверку работоспособности данной системы с оформлением акта.

Представлена инструкция по пожарной безопасности.

Независимая оценка пожарного риска на объекте защиты не проводилась (не представлена).

В ходе проведения проверки:

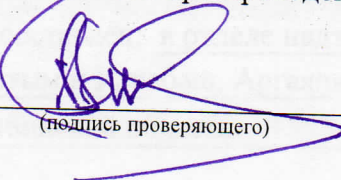
- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений, лиц, допустивших нарушения):


№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
	-	-	-

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -


- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

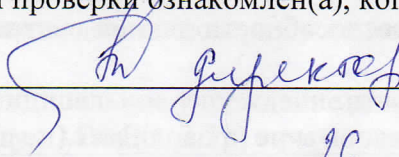
  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: -

Подписи лиц, проводивших проверку:

 А.А. Ерошкин

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

 Директор Зурбова Т.В.

"26" 02 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись) \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон «Доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области (351)239-99-99.  
Телефон «Доверия» ДНПР МЧС России (495) 449-99-99.

